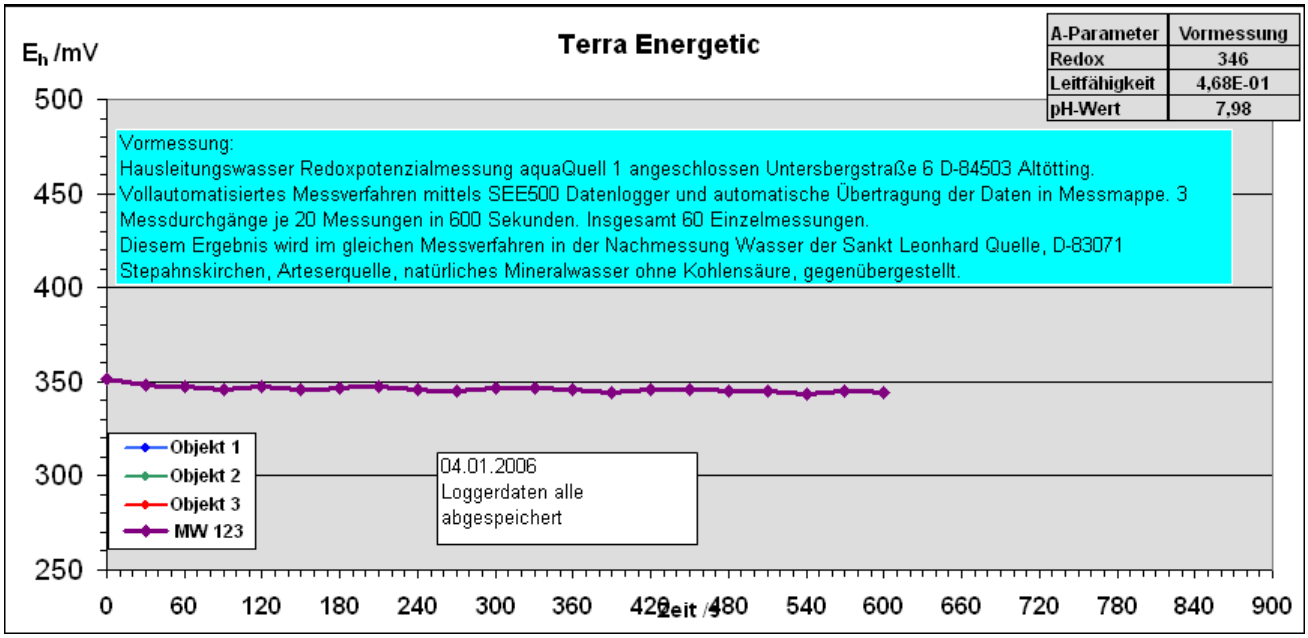
Terra Energetic
E_h /mV
A-Parameter | Vormessung
Redox | 346
Leitfähigkeit | 4,68E-01
pH-Wert | 7,98
Vormessung:
Hausleitungswasser Redoxpotenzialmessung aquaQuell 1 angeschlossen Untersbergstraße 6 D-84503 Altötting.
Vollautomatisiertes Messverfahren mittels SEE500 Datenlogger und automatische Übertragung der Daten in Messmappe. 3 Messdurchgänge je 20 Messungen in 600 Sekunden. Insgesamt 60 Einzelmessungen.
Diesem Ergebnis wird im gleichen Messverfahren in der Nachmessung Wasser der Sankt Leonhard Quelle, D-83071 Stepahnskirchen, Arteserquelle, natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure, gegenübergestellt.
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 3
MW 123
04.01.2006
Loggerdaten alle abgespeichert
500
450
400
350
300
250
0
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
660
720
780
840
900
Zeit /s

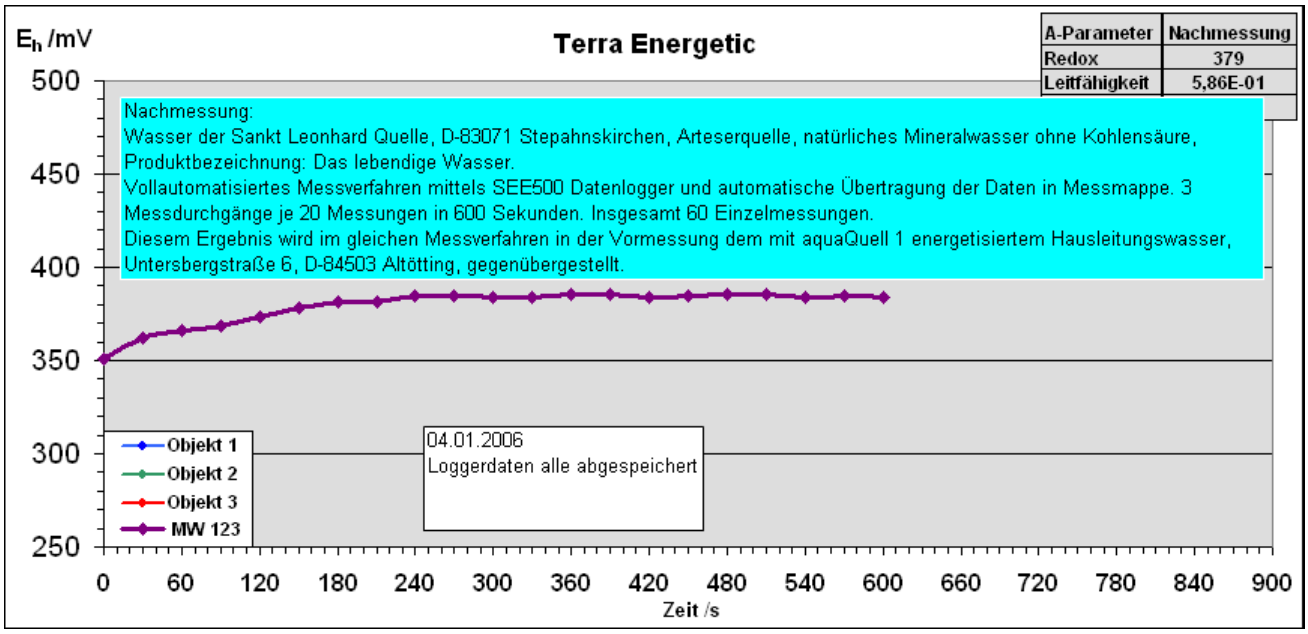
Terra Energetic
E_h /mV
A-Parameter | Nachmessung
Redox | 379
Leitfähigkeit | 5,86E-01
Nachmessung:
Wasser der Sankt Leonhard Quelle, D-83071 Stepahnskirchen, Arteserquelle, natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure, Produktbezeichnung: Das lebendige Wasser.
Vollautomatisiertes Messverfahren mittels SEE500 Datenlogger und automatische Übertragung der Daten in Messmappe. 3 Messdurchgänge je 20 Messungen in 600 Sekunden. Insgesamt 60 Einzelmessungen.
Diesem Ergebnis wird im gleichen Messverfahren in der Vormessung dem mit aquaQuell 1 energetisiertem Hausleitungswasser, Untersbergstraße 6, D-84503 Altötting, gegenübergestellt.
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 3
MW 123
04.01.2006
Loggerdaten alle abgespeichert
500
450
400
350
300
250
0
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
660
720
780
840
900
Zeit /s

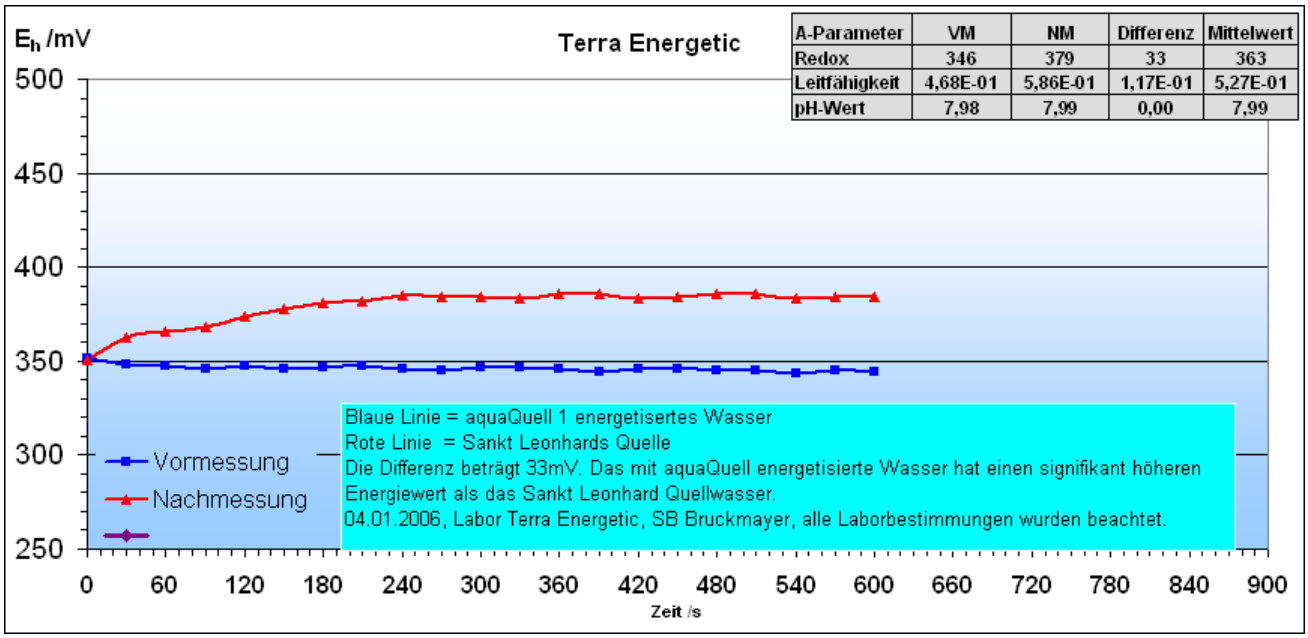

A-Parameter	VM	NM	Differenz	Mittelwert
Redox	346	379	33	363
Leitfähigkeit	4,68E-01	5,86E-01	1,17E-01	5,27E-01
pH-Wert	7,98	7,99	0,00	7,99